


Meldetableau / Mimic panel / Pannello remoto

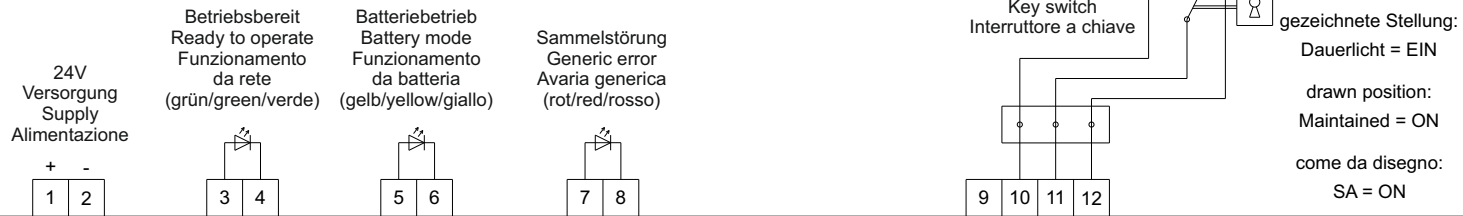

Unterverteilungs-
Überwachungsmodule
Unterbrechung bei
Netzausfall

Hilfs-
Spannung

106
0V

105
+15V

104
+24V

kritischer
Stromkreis

UV-1

UV-n

109

108

107

Dauerschaltung

112

111

110

115

114

113

118

117

116

potentialfreie
Meldekontakte

Netzausfall

203

202

201

Betriebsbereit

206

205

204

Sammelstörung

209

208

207

Batteriebetrieb

212

211

210

Bus zu untergeordneten Stationen

externer I C-Bus

Bus von übergeordneten Stationen

frei

303
G

302
2

301
1

306
G

305
2

304
1

309
G

308
2

307
1

312
G

311
2

310
1

gezeichnete Stellung = Meldung aktiv

Vorgeschriebene Bus-Leitung
(gemäß VDE 0815)
Leitungstyp: J-Y(ST)Y, 2-adrig,
abgeschirmt, verdreht
Leitungsdurchmesser: min. 0,6mm Ø

Steuereingänge
Leitungsquerschnitt= min. 0,5 qmm

Leitungsquerschnitt: min. 0.28qmm
Leitungslänge: bei 0,6mm Ø max. 1000m-
bei 0,8mm Ø max. 2000m

Potentialfreie Meldekontakte
max. Belastung=
0,5A 230V AC / 24V DC

Beghelli
PRÄZISA

Datum: 18.01.2021
Benennung: G31015 / 17207
Bearbeitet: B. Lehrer
Geprüft: M. Cimatti
Revision:


Meldetableau / Mimic panel / Pannello remoto
Verdrahtungsplan / Wiring diagram / Cablaggio

Seite:
1/3

NZB / NGB

334000320

Meldetableau / Mimic panel / Pannello remoto

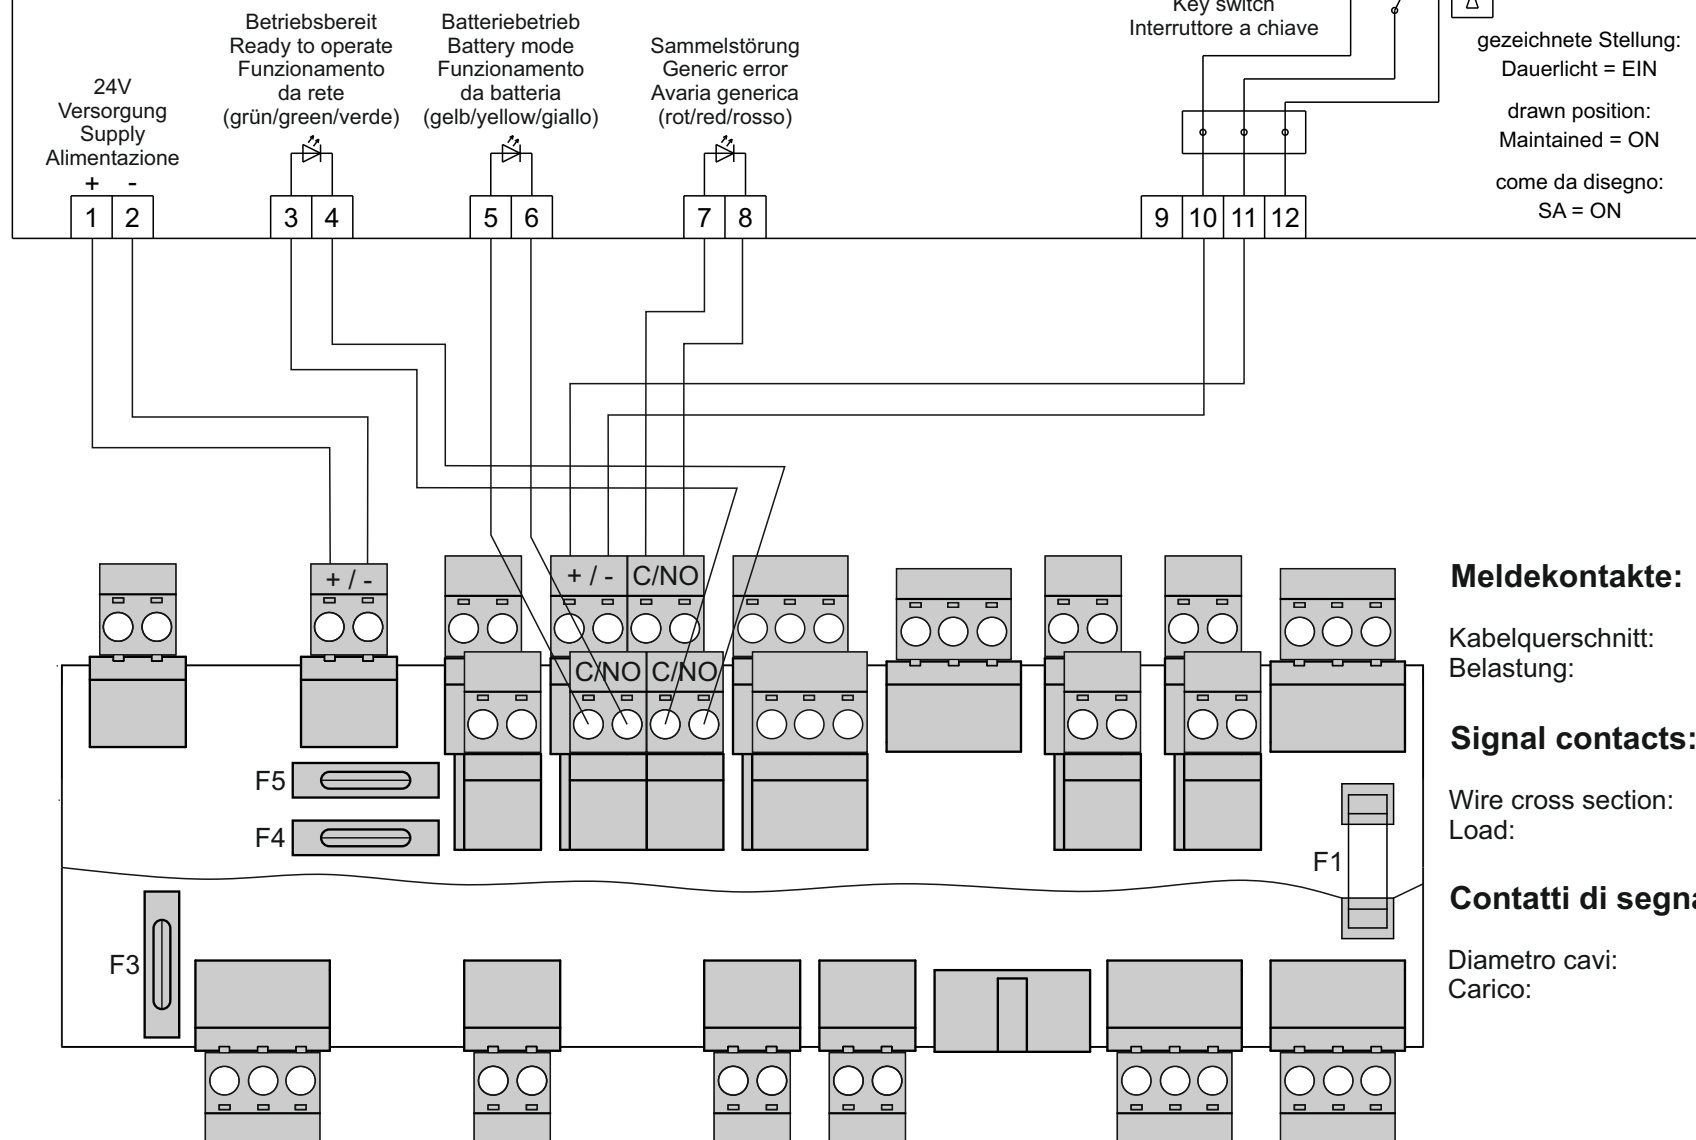

Meldekontakte:

Kabelquerschnitt: max. 2,5mm²
Belastung: max. 4A - 250VAC / 30VDC


Signal contacts:

Wire cross section: max. 2,5mm²
Load: max. 4A - 250VAC / 30VDC

Contatti di segnale:

Diametro cavi: max. 2,5mm²
Carico: max. 4A - 250VAC / 30VDC

Meldetableau / Mimic panel / Pannello remoto

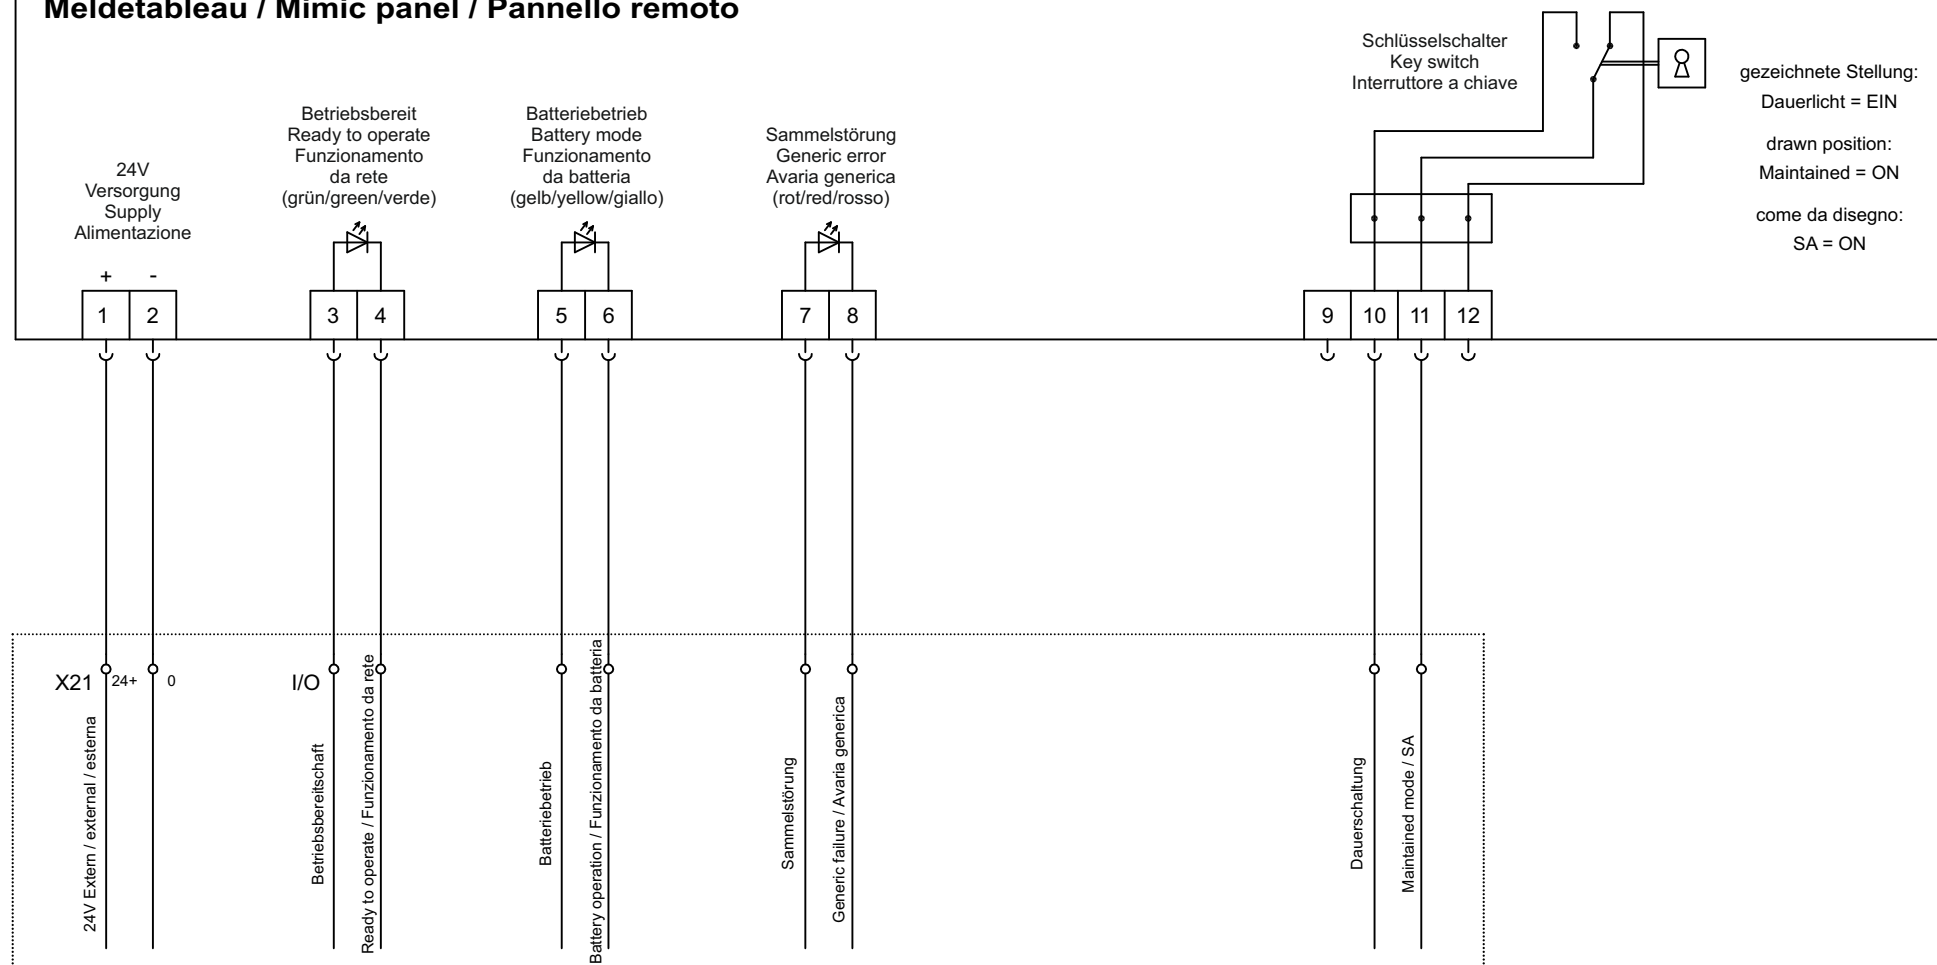

Sicuro 230V